Призма-3-10/60РСИ-R3

Схема подключений - электрических соединений (монтажная)

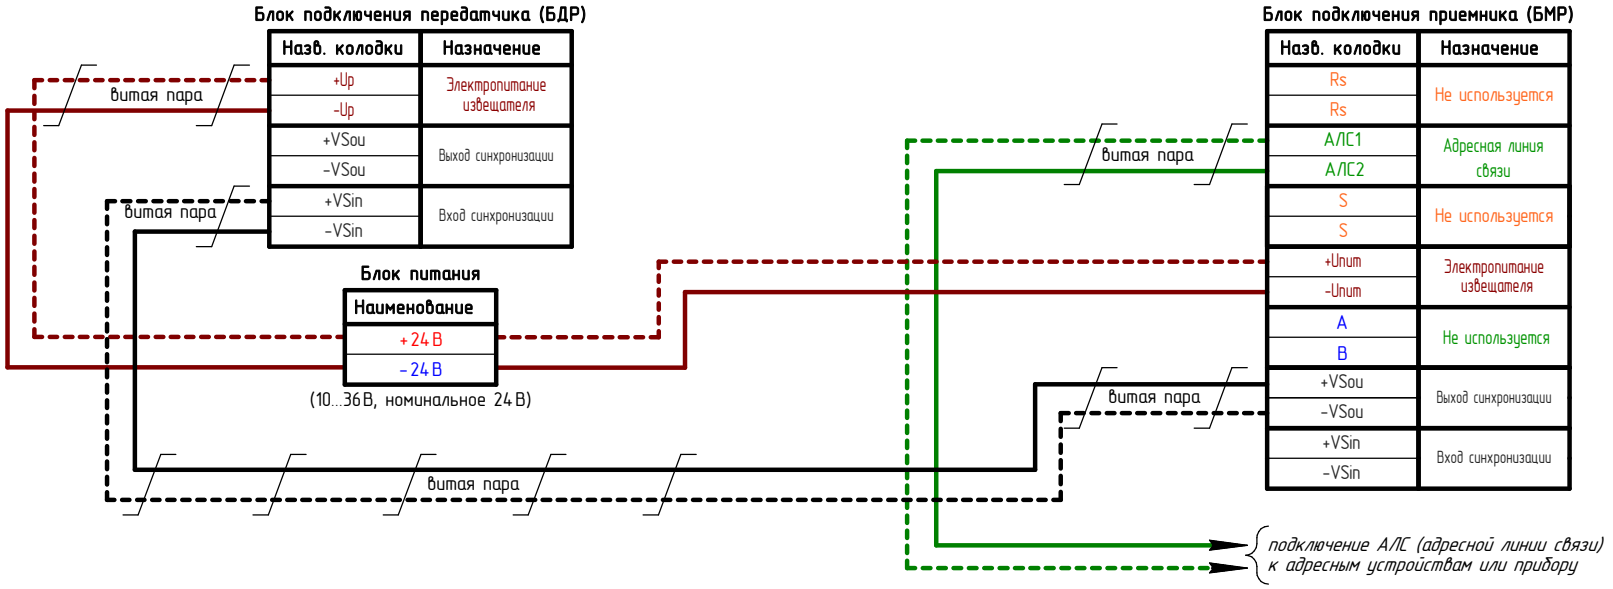

1. Выполнить подключение блоков извещателя (БПРД и БПРМ) к источнику электропитания в соответствии со схемой подключений.
2. Выбрать один и двух видов синхронизации блоков извещателя (БПРД и БПРМ) по радиолучу или по выделенным проводам.

- при синхронизации по радиолучу: Выбрать одну из четырех частотных литер для блоков извещателя (БПРД и БПРМ) в соответствии с таблицей в руководстве по эксплуатации. Совпадение частотных литер в блоках извещателя (БПРД и БПРМ) одного комплекта обязательно!

- при синхронизации по выделенным проводам: Выполнить подключение блока извещателя БПРД к блоку извещателя БПРМ в соответствии со схемой подключений в руководстве по эксплуатации.

3. Выполнить подключение блока приемника (БПРМ) извещателя к адресной линии связи в соответствии с эксплуатационной документацией на прибор приёмно-контрольный.

***Внимание!** Подключение АЛС выполнить в соответствии с эксплуатационной документацией на прибор приёмно-контрольный.*